



LAS BIES NO TIENEN PRESIÓN

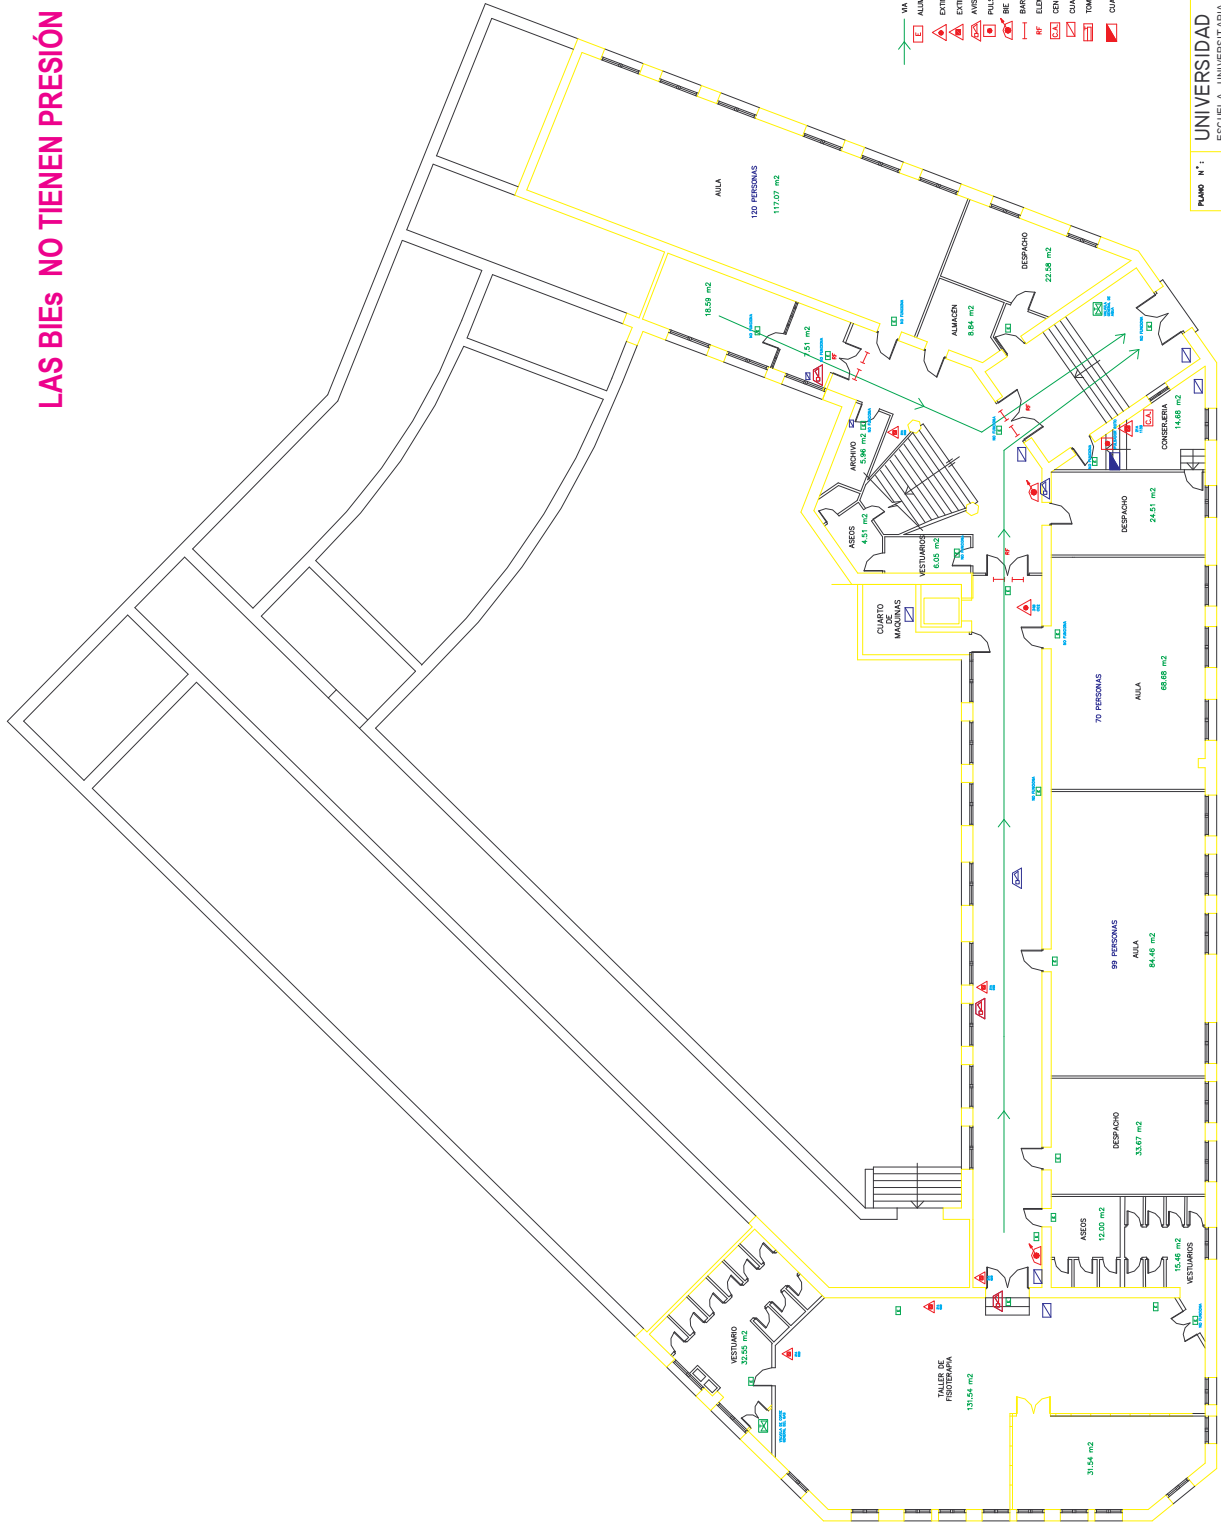

- ➔ VÍA PRINCIPAL DE EVACUACIÓN
- 🚒 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
- ⚠️ EXTINTOR DE FUEGO CARBÓNICO
- ⚠️ EXTINTOR DE FUEGO ABC
- ⚠️ AVISADOR DE ALARMA POR SIRENA
- ⚠️ AVISADOR DE ALARMA
- ⚠️ BARRERA DE ALARMA
- ⚠️ BARRERA
- ⚠️ ALARMA ANTIRROBO
- ⚠️ ELEMENTO RESISTENTE AL FUEGO
- ⚠️ ELEMENTO DE ALARMA
- ⚠️ CUARTO DE LUZ
- ⚠️ TUBO DE FUMIGACIÓN
- ⚠️ CUARTO GENERAL DE ELECTRICIDAD


UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
 ESCUELA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE CÁDIZ
 PLANTA: BAJA
 SERVICIO DE PREVENCIÓN
 PUNTO N.º: _____ ESCALA: 1:100
 MODIFICADO POR: JOSE ANTONIO MARTINEZ SANO DIBUJADO: JULIO 04